


UWAGA:
- okablowanie od modułów sterujących do kontrolerów i do elementów systemu SAP wg rys. 7

OBJAŚNIENIA:

- optyczna czujka dymu
- czujka optyczna dymu + czujka temperatury
- czujka temperatury
- ręczny ostrzegacz pożaru
- moduł sterujący
- okablowanie istniejące
- okablowanie nowe
- puszka przyłączeniowa - istniejąca
- sygn. opt. - akust.
- wskaźnik zadziałania
- czujka w przestrzeni międzysufitowej
- numer pętli
- opis pętli dozorowej
- numer elementu w pętli

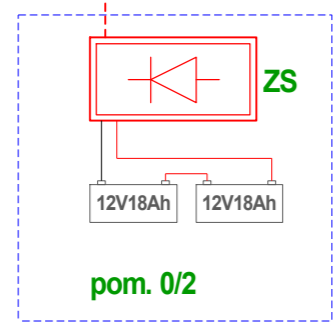

CENTRUM SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA KRZYSZTOF BOROWY
73 - 108 KOBYLANKA, REPTOWO 83C
tel. 604 431 959
www.csb-bezpieczenstwo-szczecin.pl

OBIEKT: **URZĄD SKARBOWY w GRYFICACH**
72 - 300 GRYFICE ul. Niepodległości 54a

TEMAT: **INSTALACJA SAP**
schemat funkcjonalny

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH. KOPLOWANIE I WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA ZABRONIONE.